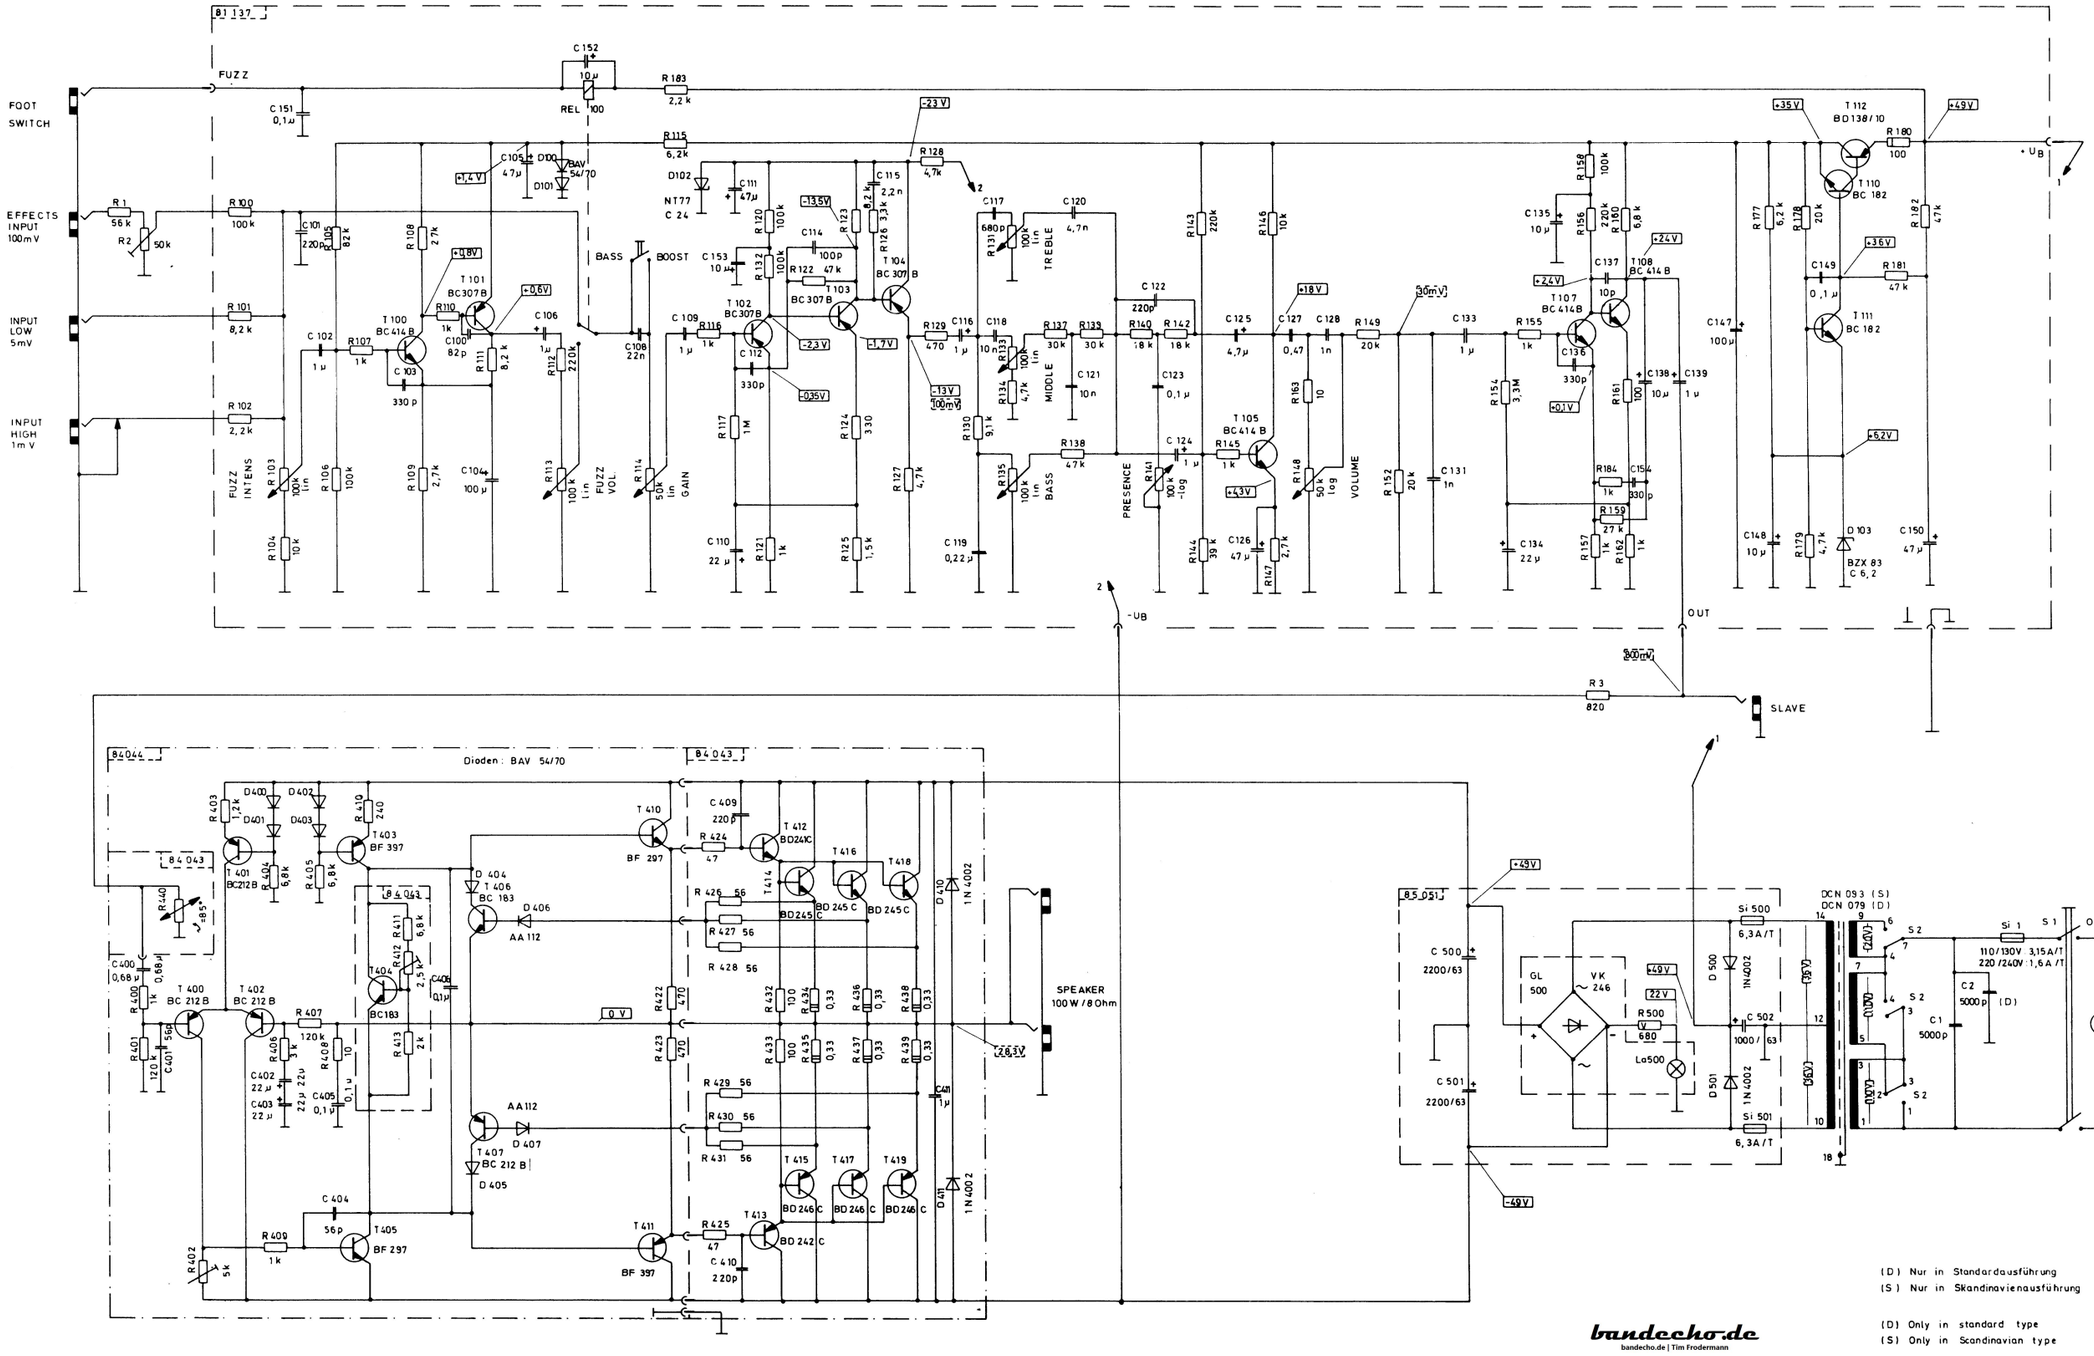

S 2 Netzspannungswähler
Voltage selector
Selecteur de tension

S_2	110 V	130 V	220 V	240 V
1 - 2	●	●	○	○
2 - 3	○	○	●	●
3 - 4	●	●	○	○
4 - 7	●	○	●	○
6 - 7	○	●	○	●

● Kontakte geschlossen
Contact closed
Contact ferme

gezeichnete Schalterstellung : 220 V
indicated switch position : 220 V
position d'interrupteur indiquee : 220 V

0,3 W
0,5 W
1 W
2 W
5 W

Gleichspannung gemessen mit Instrument
DC Voltage measured with Voltmeter
Tension continu mesure avec Voltmetre
} 100k Ohm / V

Wechselspannung 50/60Hz gemessen mit Instrument
AC Voltage 50/60Hz measured with Voltmeter
Tension alternatif 50/60Hz mesure Voltmetre
} 2000 Ohm/V

Wechselspannung 1000 Hz gemessen mit Röhrenvoltmeter
AC Voltage 1000 Hz measured with VTVM
Tension alternatif 1000 Hz mesure avec Voltmeter d'Lampes

gemessen ohne Aussteuerung
measured without modulation
measure sans modulation

gemessen bei Vollaussteuerung
measured with full modulation
measure avec modulation

(D) Nur in Standardausführung
(S) Nur in Skandinavienausführung

(D) Only in standard type
(S) Only in Scandinavian type

(D) Seulement en type standard
(S) Seulement en type scandinave

bandecho.de
bandecho.de | Tim Frodermann

5010 B

Änderungen vorbehalten! Alterations reserved! Modifications reservees!

Dynacord
Straubing
Siemensstr.

1-0314 c

14.1.76 Ed.