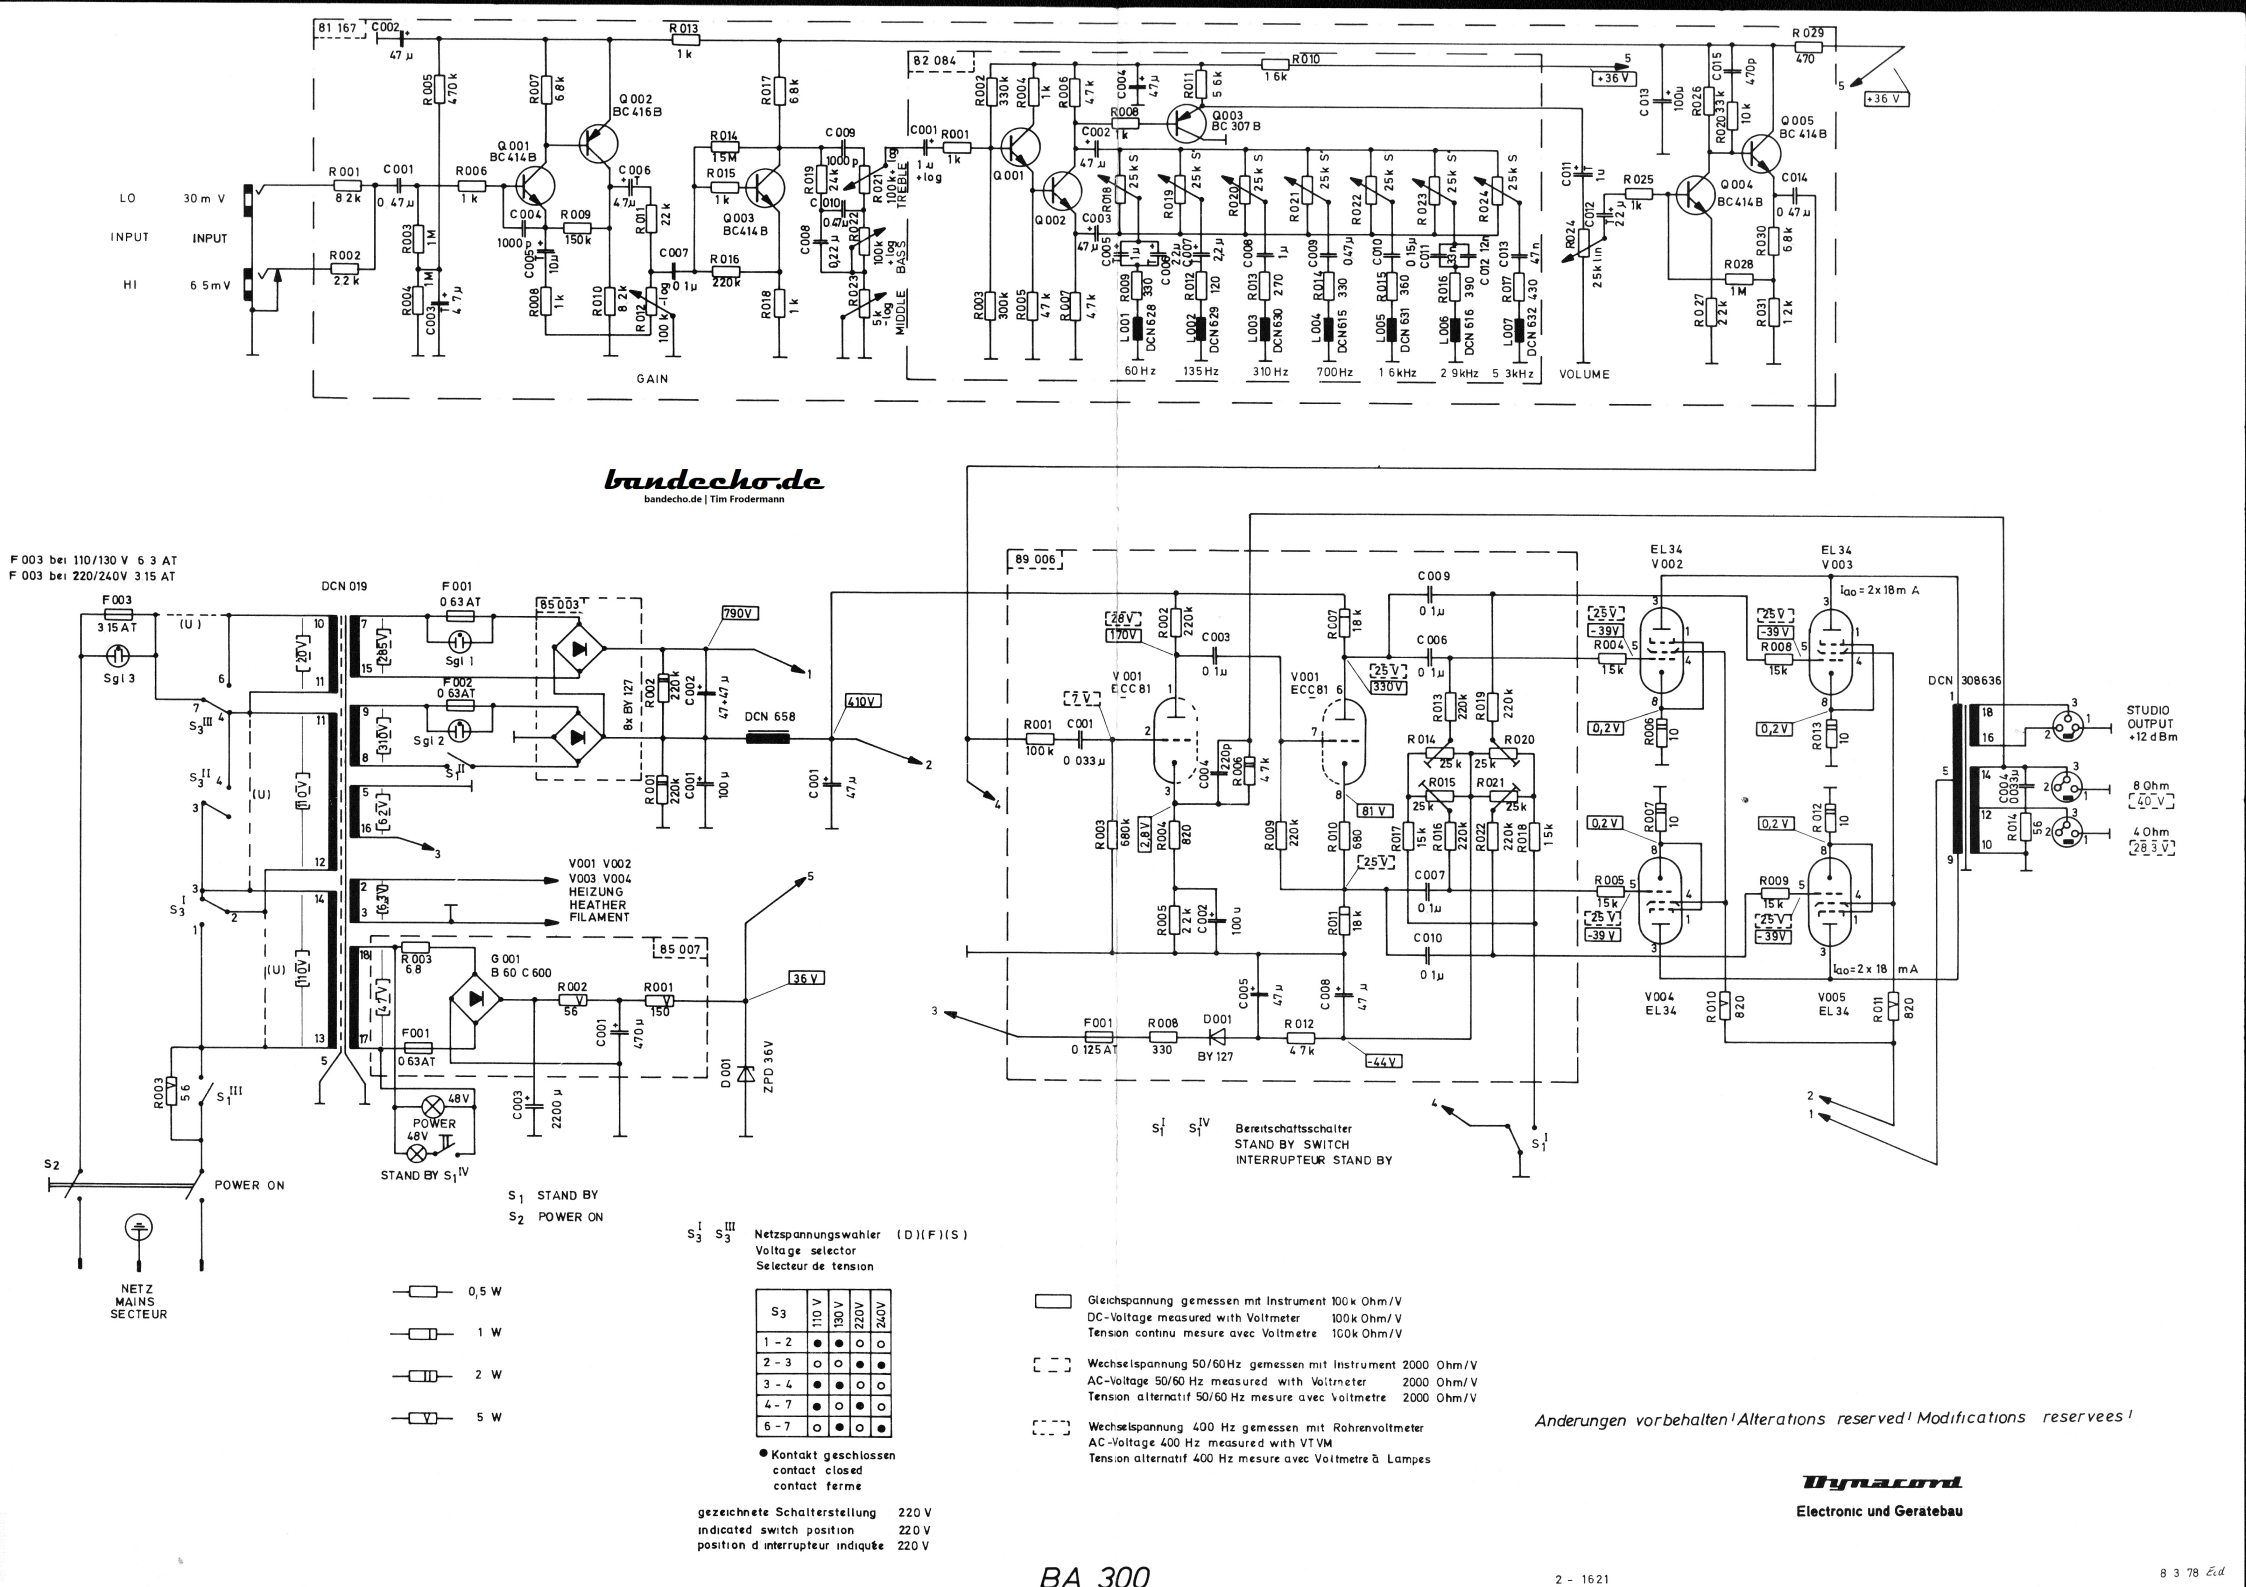

bandecho.de
bandecho.de | Tim Frodermann

S_1 STAND BY
S_2 POWER ON

S_1^I S_1^{IV} Bereitschaftsschalter
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND BY

S_3^I S_3^{III} Netzspannungswahler (D)(F)(S)
Voltage selector
Selecteur de tension

S_3	110 V	130 V	220V	240V
1 - 2	●	●	○	○
2 - 3	○	○	●	●
3 - 4	●	●	○	○
4 - 7	●	○	●	○
6 - 7	○	●	○	●

● Kontakt geschlossen
contact closed
contact ferme

gezeichnete Schalterstellung 220 V
indicated switch position 220 V
position d interrupteur indiquée 220 V

0,5 W
1 W
2 W
5 W

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100k Ohm/V
DC-Voltage measured with Voltmeter 100k Ohm/V
Tension continu mesure avec Voltmetre 100k Ohm/V

Wechselspannung 50/60Hz gemessen mit Instrument 2000 Ohm/V
AC-Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter 2000 Ohm/V
Tension alternatif 50/60 Hz mesure avec Voltmetre 2000 Ohm/V

Wechselspannung 400 Hz gemessen mit Rohrenvoltmeter
AC-Voltage 400 Hz measured with VTVM
Tension alternatif 400 Hz mesure avec Voltmetre à Lampes

Anderungen vorbehalten! Alterations reserved! Modifications reservees!

Dynacord
Electronic und Geratebau

BA 300

2 - 1621

8 3 78 Ed