


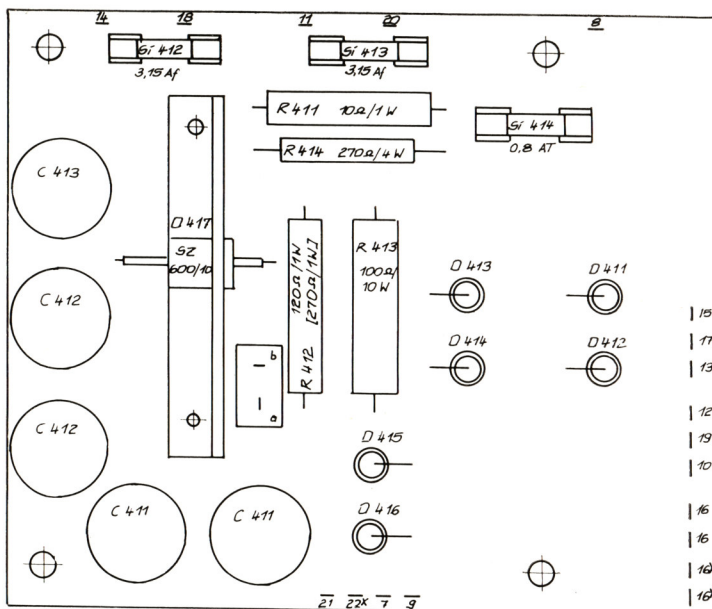


D 411-416 SY 200
C 411-413 1000/40
Wert in [] für R 300 N und es entfallen R 413, D 411, C 413
X entfallen bei R 300 N - Lötöse 16 u. 22


Bestückungsplan - Stromversorgung Regent 300 H, H/S, N

		ohne C 505/506	mit C 505/506
a/b bzw. c/d	18V~	-	-
e/f bzw. f/g	26V~	-	-
I - II	-	15,5V	21V
III - IV	-	15,5V	21V

Gleichspannung gemessen mit Instrument 20 kOhm/V
Wechselspannung " " " 4 kOhm/V

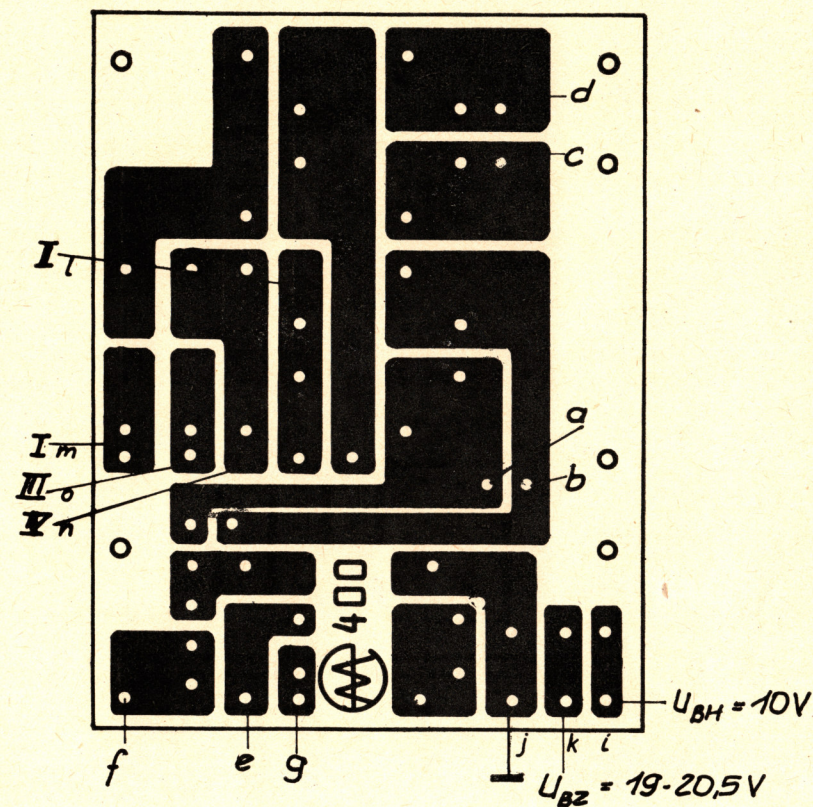

Leiterplatte Stromversorgung R 300
Leiterzeichnung



Leiterplatte. Stromversorgung R 300
Bestückungsplan